




宏于電機
HORNGYU ELECTRIC

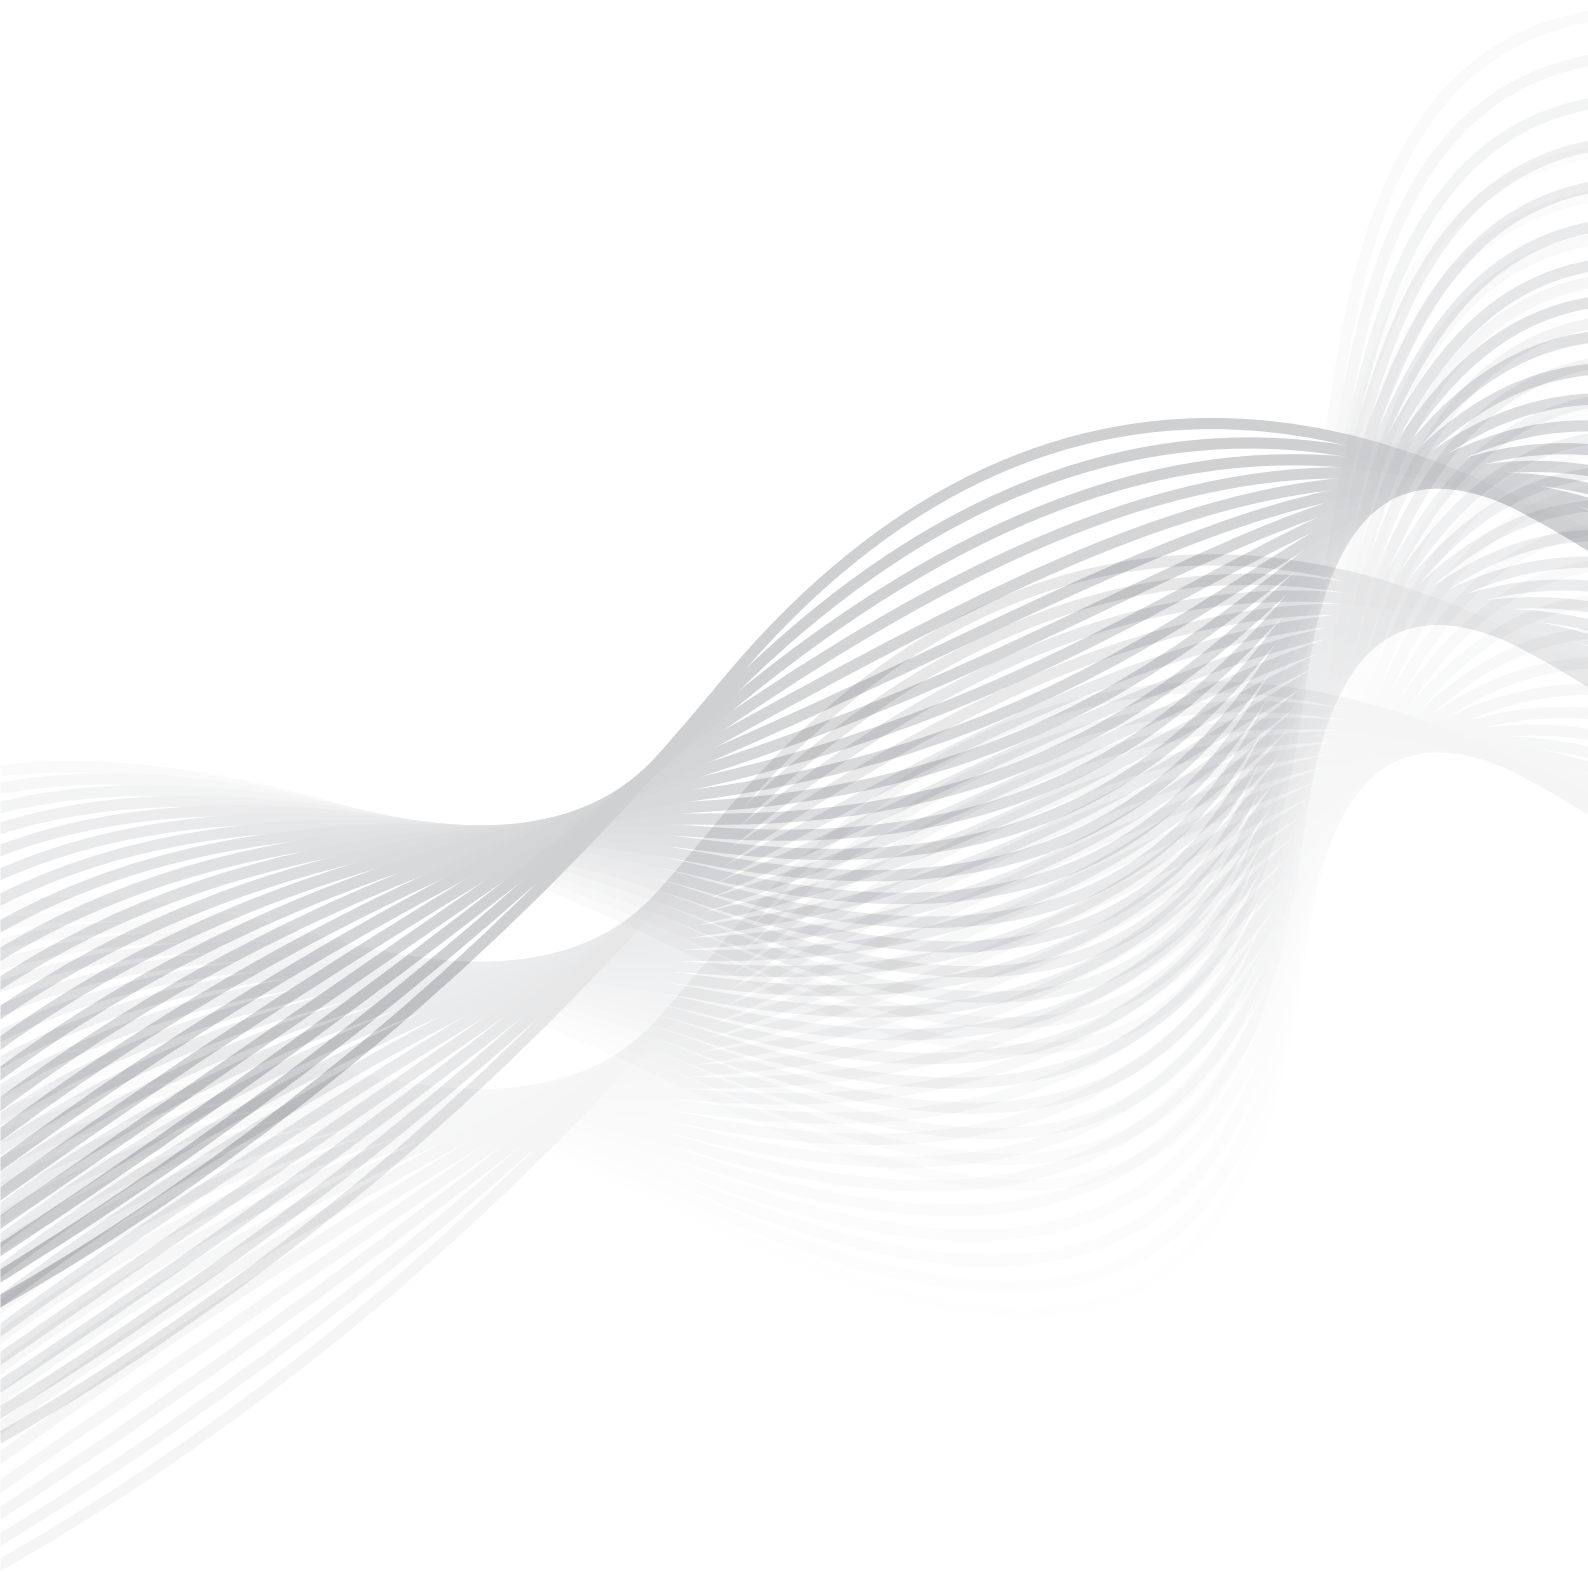

閉鎖型高壓驗電礙子組

Voltage Detector & Capacitive Insulators

本產品用於提供開關設備安裝處之回路電壓狀況訊息並可鎖定配電盤箱門防止帶高壓電時開啟。



指示器內部採用高亮度發光二極體，具有亮度高、功耗低、性能穩定、可靠性高之優點。另具其他特殊功能如下：

- ◎ 可抽出式面板結構，整體機芯可從前端抽出，方便現場汰換並大幅增加作業安全。
- ◎ 面板設置相位測試端，方便現場雙電源核定相位。
- ◎ 面板設置指示燈ON/OFF開關，方便維修時使用。
- ◎ 具有閉鎖接點，可防止配電盤箱門在有高壓電時開啟。(需配合電磁鎖) ※選配

驗電礙子採用環氧樹脂澆注成型，且具有高強度、高絕緣性能，亦可作為支撐銅排之絕緣礙子使用。

本產品適用於屋內額定電壓3.6 - 36kV、頻率60Hz之高壓電氣設備中，與驗電礙子搭配使用，可以反映高壓回路帶電狀況，以方便機電維護人員巡檢。

驗電指示器

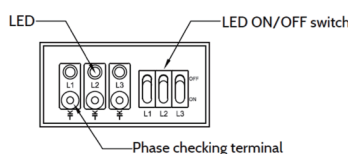

驗電指示器 VOLTAGE DETECTOR

型號	額定電壓(kV)	核定相位功能	指示燈ON/OFF功能	面板抽出功能	閉鎖功能 (工作電源:AC/DC 110/220V)
VD-1(Q)	3.6 - 36	●	●	●	●

驗電礙子






驗電礙子 CAPACITIVE INSULATORS



型號	額定電壓(kV)	商頻耐受電壓(kV)	雷電衝擊耐受電壓(kV)	抗彎強度(kN)	外形尺寸(mm)
CI-24	12 - 24	50	125	8	110×210

Dimensions

(Unit : mm±0.5)

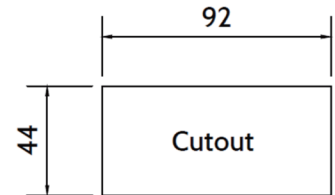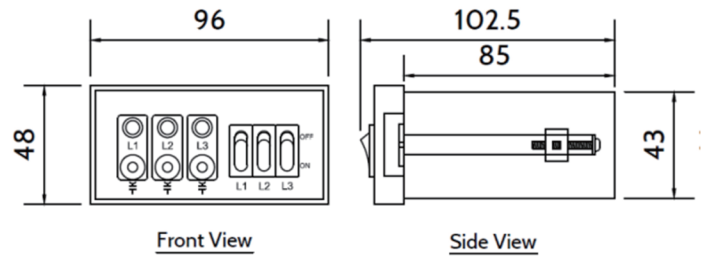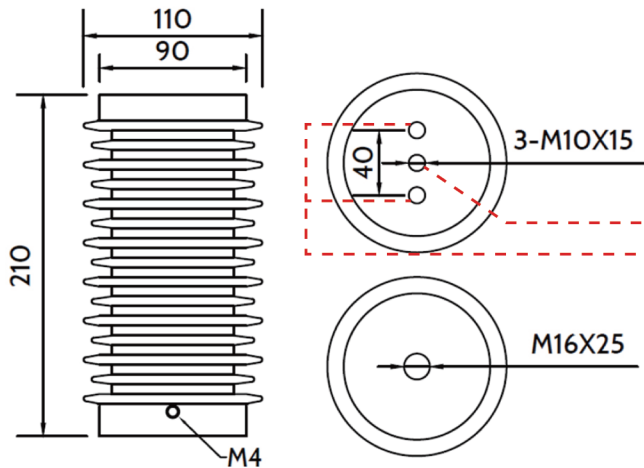

Wiring Diagram

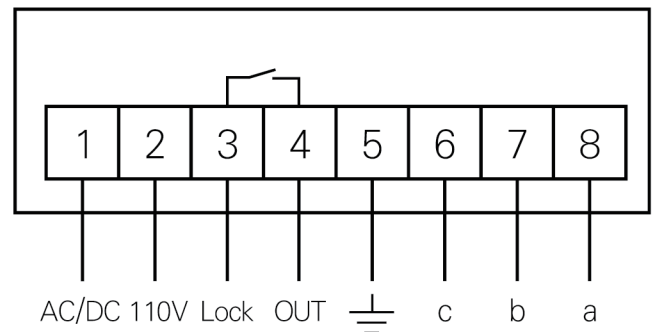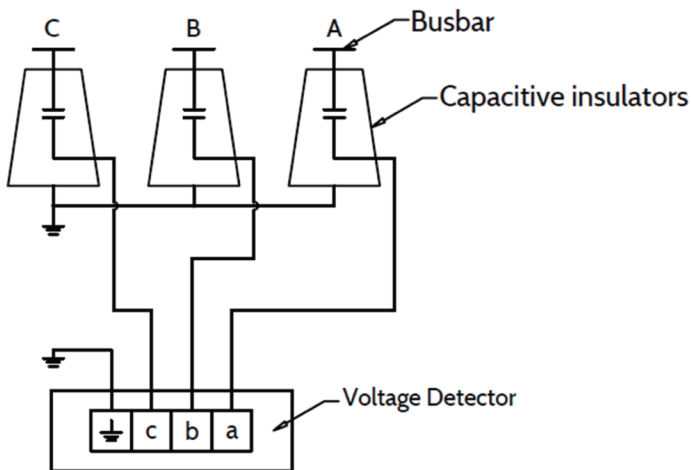

☑ 接點1、2為電源輸入，接點3、4為閉鎖接點，閉鎖功能需搭配電磁鎖。



宏于電機股份有限公司
HORNGYU ELECTRIC CO., LTD.

+886-2-2681-8008 +886-2-2681-6006

23876 台灣新北市樹林區武林街2之3號

www.horngyu.com

23876

新北市樹林區武林街2之3號

T 02-26818008 F 02-26816006

